（二）总体要求


伸缩[redacted]



50KVA，在进行方案设计时应做充分考虑）。

2、施工要求

（1）[redacted]

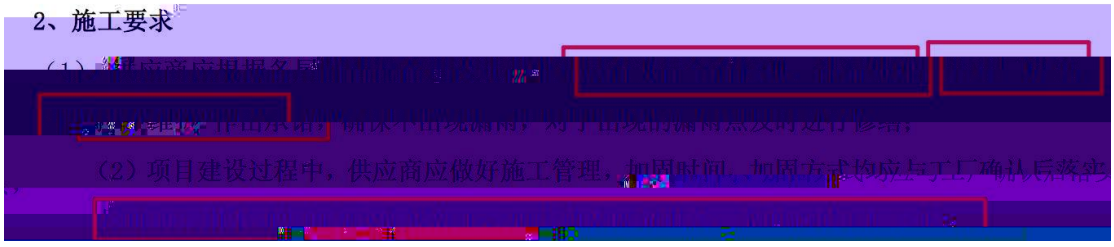

（2）项目建设过程中，供应商应做好施工管理，加固时间，加固方式均应与工厂确认后落实

（7）后续建设运营过程中如因备案原因或者考虑税收缴纳在当地等原因需要[redacted]

建设运营[redacted]

